
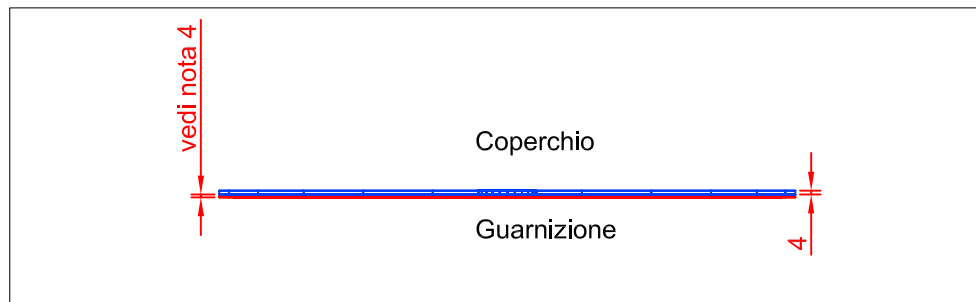



# FUSTO

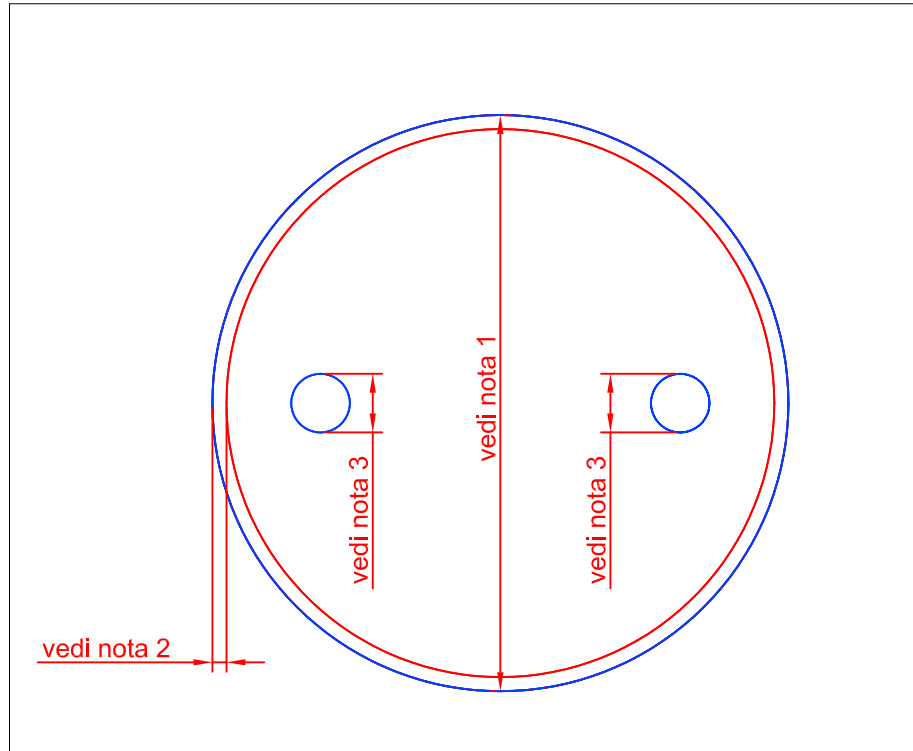

- NOTE 1. Il diametro del coperchio è pari al max diametro del fusto.  
 2. La guarnizione di tenuta ha diametro esterno pari a quello del coperchio e diametro interno tale da rientrare di 10 mm rispetto ai punti battuta  
 3. Fori per passaggio tubi vapore (tubi da 2").  
 4. Lo spessore della guarnizione sarà attorno ai 5 mm. La guarnizione deve essere in materiale resistente a 110 °C

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by A Carrea	Checked by A Carrea	Approved by - date Pongiglione - 18/06/07	File name GenVap	Date 15/06/07	Scale 1:8	
		PS76			Generatore di Vapore	
		012-01-01-GDV-DG			Edition 0	Sheet 4B/7